


**NB!** Kortmanualen viser en presisering av framgangsmåten ved endringer som gjøres i ekspertmenyen. Ekspertmenyen inneholder de viktigste styringsparameterne for systemet, og det må derfor ikke gjøres endringer om en ikke er helt sikker på hva en ønsker å foreta.

**1. Statussjekk: Info skjerm bilde 3**


Bla fra *Standard skjerm bilde* "UTE" til *Info skjerm bilde 3*.

Det gjøres slik: Trykk på knapp "i" og 2 ganger på pil-knappen ► (se høyre).

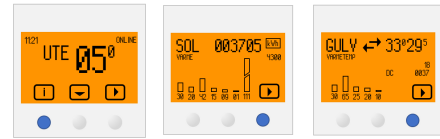

**2. Forklaring: Info skjerm bilde 3**

Følgende status funksjoner er vist på *Info skjerm bilde 3*.

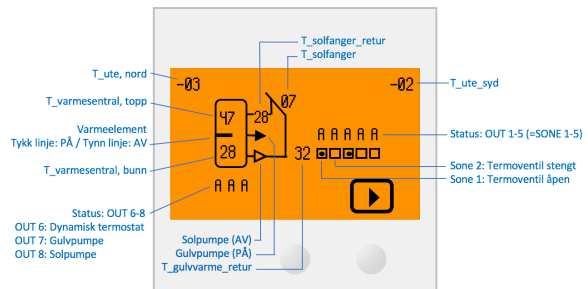

**3. Aksjon: Slå av/på solpumpe manuelt**

(sette OUT8 i OFF/ON/AUTO modus; OUT8 = styringssignal til solpumpe)

Solpumpe kan settes i OFF-modus i Ekspertmenyen.

- For å komme inn i Ekspertmenyen, må infoknappen (venstre knapp) holdes inne i to sekunder.
- For komme videre inn i Ekspertmenyen, må høyrepilkknappen holdes inne i to sekunder.
- Første skjerm bildet i Ekspertmeny er "OUT 1". Alle skjerm bilder i Ekspertmenyen har en tykk linje på toppen.


**Viktig:** Status som vises på skjerm bildene "OUT 1-8" er ikke de verdiene som programmet bruker. I Ekspertmenyen er meningen at en skal kunne endre innstillinger som er vist på *Info Skjerm bilde 3 (Pkt.2)*

- Dersom du vil endre status på utgang OUT 8, skal du bla videre ved å trykke på pilknapp ► til du kommer til "OUT 8". Om det bare er «OUT 8» som skal endres så trykker du ikke på noen av de andre «OUT»-posisjonene.
- Trykk nå på venstre knapp for å endre status til "OFF".


**Viktig:** Hvis skjerm bilde viser OFF i utgangspunktet bla en gang gjennom menyen ON-AUTO-OFF og stopp ved "OFF".

- Gå ut av Ekspertmenyen ved å trykke pilknapp ► inntil den tykke linjen på toppen av skjerm bildet forsvinner.


**Komme inn i Ekspertmeny**

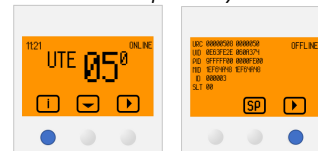


**1. skjerm bilde i Ekspertmeny**



**Endre pumpestatus på utgang OUT 8 (solpumpe).**

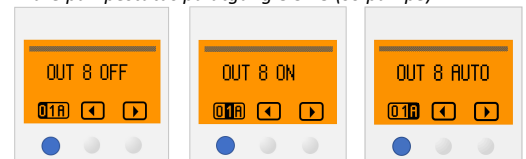

**Statussjekk: Info skjerm bilde 3, utgang OUT 8 er i OFF modus**



**4. Statussjekk: Info skjerm bilde 3**

For å sjekke at endringen i Ekspertmeny ble utført riktig, bla til *Info skjerm bilde 3* (se Pkt 1). Vent 2 sekunder inntil betjeningspanel henter oppdatert verdi fra styringssentralen. Under symbol av varmesentralen burde stå "A A 0" - da er solpumpen satt i manuell OFF-modus.

Hvis ikke må du gjenta Pkt. 3.

Det henvises til Monterings- og Driftsmanual for styringssystem uc:symphony og til Manual for Ekspertmenyen.

Med forbehold om tekniske endringer.